PIANO DI EVACUAZIONE

APRO Formazione Professionale

Via dei Prati, 16 - CANELLI (AT)

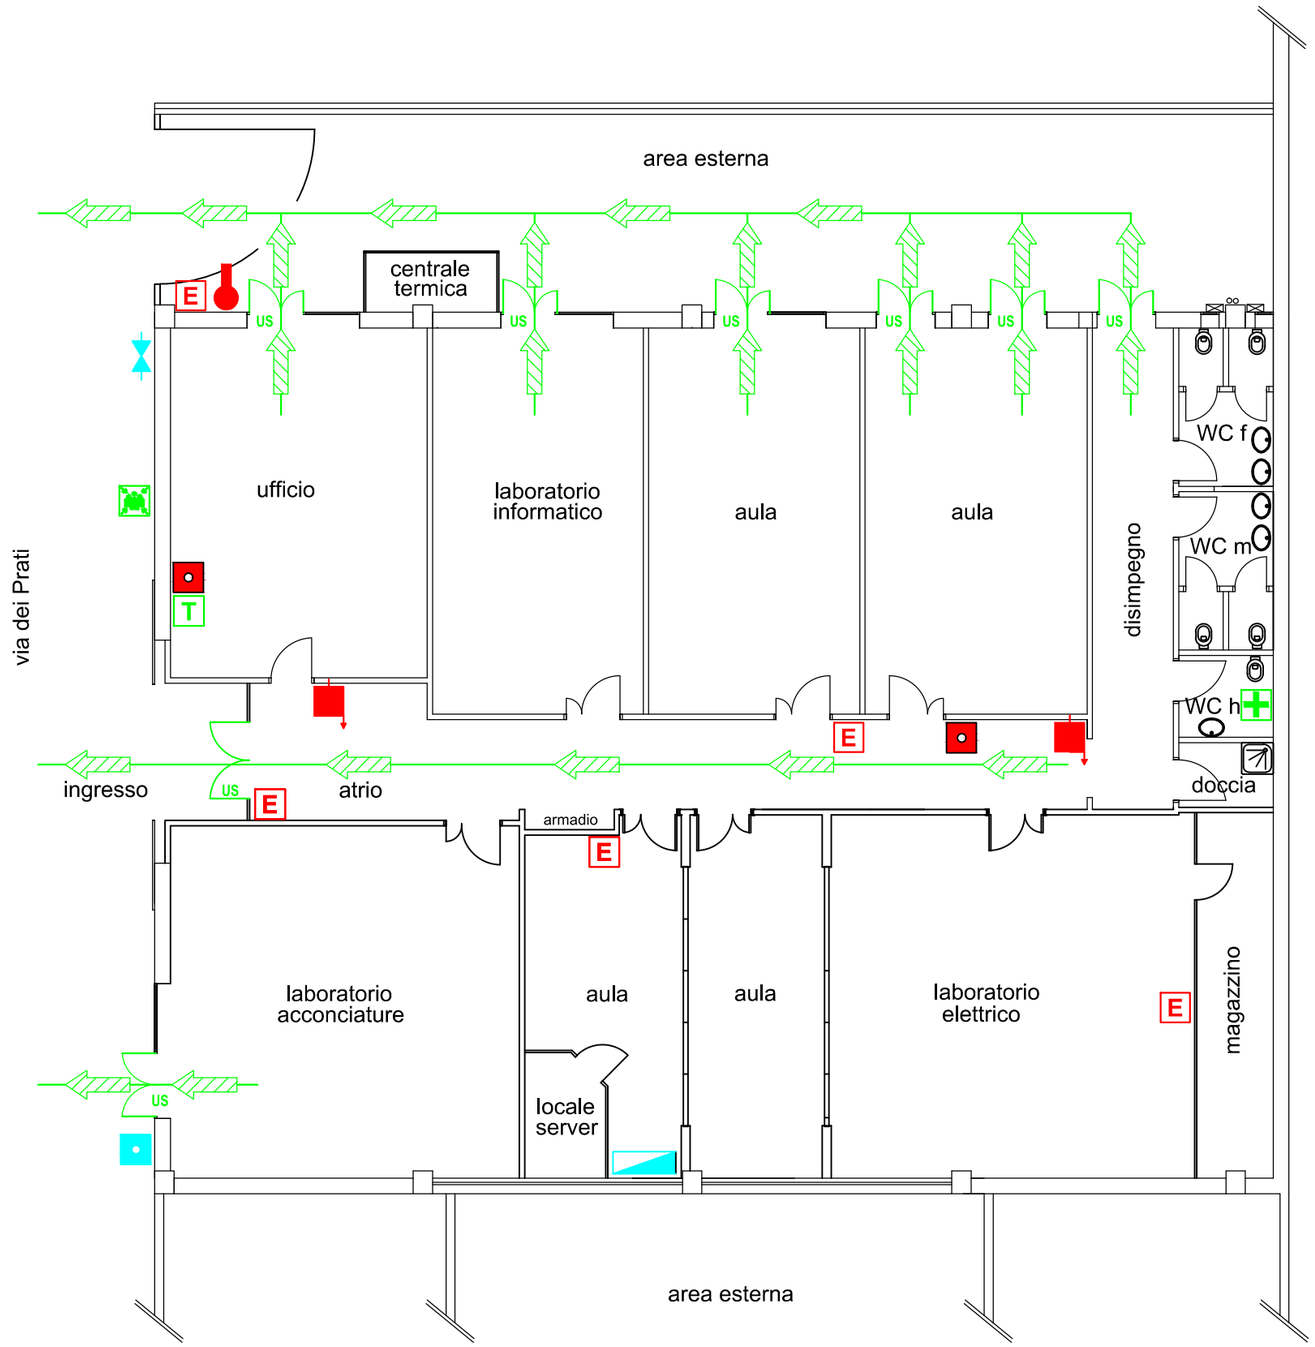

NORME DA SEGUIRE IN CASO DI EMERGENZA

1) INTERROMPERE IMMEDIATAMMENTE OGNI ATTIVITA' E SEGUIRE LE ISTRUZIONI IMPARTITE DAL DOCENTE
2) MANTENERE LA CALMA EVITANDO GRIDA E RICHIAMI, DISPORSI IN FILA EVITANDO RITARDI PER IL RECUPERO DI EFFETTI PERSONALI
3) USCIRE DAI LOCALI CAMMINANDO SENZA SPINGERE, SEGUENDO L'APRIFILA E RIMANENDO COLLEGATI AL COMPAGNO CHE VI PRECEDE
4) DEFLUIRE IN MODO RAPIDO E COMPOSTO VERSO LE USCITE RAGGIUNGENDO IL PUNTO DI RACCOLTA POSTO IN VIA DEI PRATI SENZA ALLONTANARSI
5) COLLABORARE CON IL DOCENTE PER CONTROLLARE LA PRESENZA DEI COMPAGNI PRIMA E DOPO L'ESODO E IN CASO DI SMARRIMENTO UNIRSI AD UN ALTRO GRUPPO SEGNALANDO AL DOCENTE LA PROPRIA PRESENZA

USO DEGLI ESTINTORI

1) ROMPERE IL SIGILLO ED ESTRARRE LA SPINA DI SICUREZZA
2) IMPUGNARE LA MANICHETTA
3) AZIONARE IL DISPOSITIVO DI EROGAZIONE DIRIGENDO IL GETTO VERSO LA BASE DELLE FIAMME

USO DEI NASPI

1) ACCERTARSI CHE L'IMPIANTO ELETTRICO SIA STATO DISALIMENTATO
2) ROMPERE LA LASTRA IN POLICARBONATO ED ESTRARRE LA BOBINA AVVOLGITUBO
3) SVOLGERE IL TUBO ED IMPUGNARE LA LANCIA A GETTO FRAZIONATO
4) APRIRE LA VALVOLA DI INTERCETTAZIONE DIRIGENDO IL GETTO VERSO LA BASE DELLE FIAMME

LEGENDA SIMBOLI

- PERCORSO DI USCITA ORIZZONTALE
- USCITA DI SICUREZZA
- TELEFONO
- CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
- PUNTO DI RACCOLTA
- ESTINTORE PORTATILE
- VALVOLA DI INTERCETTAZIONE GAS
- PULSANTE SEGNALAZIONE MANUALE ALLARME INCENDIO
- PULSANTE DISALIMENTAZIONE GENERALE IMPIANTO ELETTRICO
- QUADRO ELETTRICO
- NASPO DN 25
- ATTACCO SINGOLO PER AUTOPOMPA VV.F. UNI 70